Risultati: Esempio 2

Nel disegno sono riassunti i risultati dei calcoli

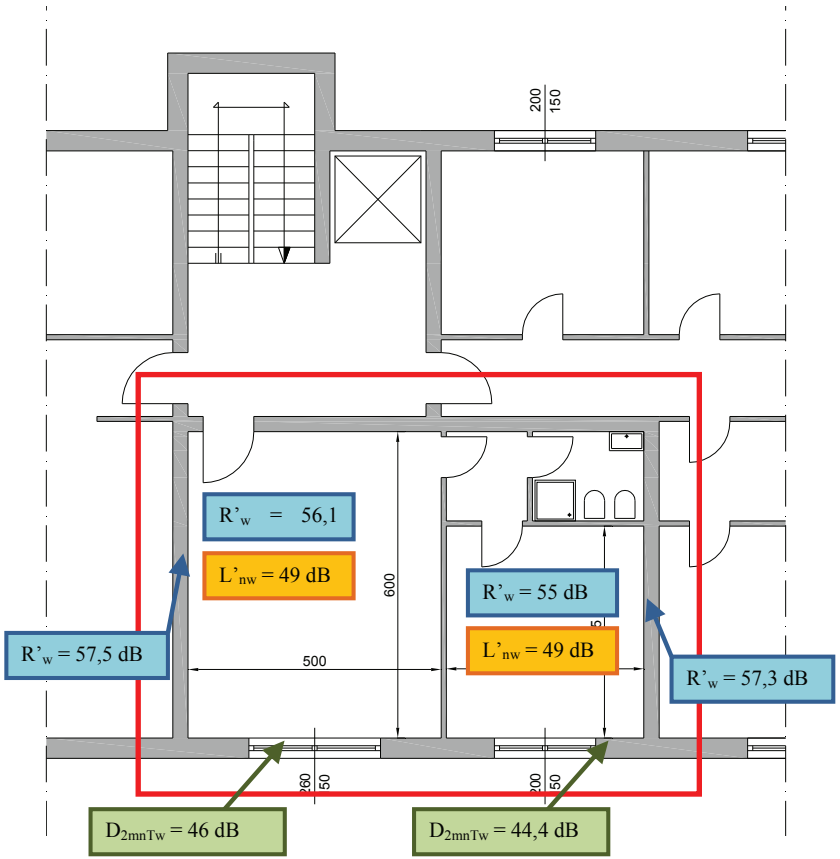

Anche in questo caso si evidenzia che le partizioni rispettano i limiti di legge imposti dal DPCM 5-12-1997.
I risultati si potranno riscontrare in opera solo se gli elementi tecnici verranno posati seguendo tutte le indicazioni riportate in precedenza.

Per la classificazione acustica **valgono le medesime considerazioni esposte per l'esempio 1**.
I risultati evidenziano anche in questo caso, per i descrittori R'_w, D_{2mnTw} e L'_{nw} la **classe acustica I.**

Nelle tabelle che seguono sono riportati i calcoli di classificazione acustica. Anche in questo esempio tali dati non sono stati peggiorati con i coefficienti di incertezza di misura in opera indicati in UNI TR 11367.

R'w			
Solaio		**R'w**	
Soggiorno	soffitto	56,1	
Soggiorno	pavimento	56,1	
Camera da letto	soffitto	55	
Camera da letto	pavimento	55	
		Media	**55,5**

Parete	**verso**	**R'w**	
Soggiorno	Soggiorno altra UI	57,5	
Camera da letto	Camera altra UI	57,3	
		Media	**57,4**
		Media	**56,4**

CLASSE I

D2mnTw			
Facciata		**D2mnTw**	
Soggiorno		46	
Camera da letto		44,4	
		Media	**45,1**

CLASSE I

L'nw			
Solaio	**dove**	**L'nw**	
Soggiorno	sopra	49	
Camera da letto	sopra	49	
		Media	**49**

CLASSE I

Classificazione acustica dell'unità immobiliare

Unità immobiliare ISOTEX		
D_{2mnTw}	R'_w	L'_{nw}
I	I	I